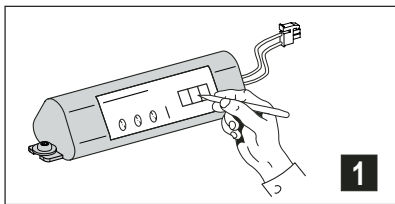
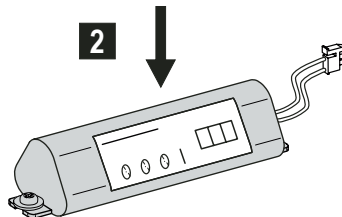


Emergency Luminaires with Batteries

Notlichtleuchten mit Einzelbatterien

Eclairage de secours avec batteries

Installation Instructions · Montageanleitung · Instructions de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies

Commissioning, Battery maintenance/Inbetriebnahme, Batteriewartung/Mise en service, Maintenance batterieDate of installation
Installationsdatum
Date d'installation**1**No tie wrap
Kein Kabelbinder
Pas d'attache autobloquante**2**Log book
Logbuch
Enregistrer les informations**3****Lifetime**

The batteries have a life time expectancy of 4 years when maintained properly. Replace after that time!

Lebensdauer

Die Batterien haben eine Lebensdauer von 4 Jahren bei sachgemäßer Wartung. Danach austauschen!

Durée de vie

Les batteries ont une espérance de vie de 4 ans lorsqu'elles correctement entretenues. Les remplacer après cette date!

Periodic testing

Periodic tests should be performed according to EN50172:2004, clause 7.2.3 and 7.2.4.

Each month the driver is running in emergency mode for 30 seconds.

Once a year a full discharge cycle of at least 1 hr or 3 hrs (depending on product installed) should be performed.

The tests could be done by complete disconnection of the luminaire.

Wiederkehrende Prüfungen

Wiederkehrende Prüfungen sollen nach EN50172:2004, Absatz 7.2.3 und 7.2.4 durchgeführt werden.

Dazu ist monatlich der Treiber im Notlichtbetrieb für 30 Sekunden laufen zu lassen.

Jährlich soll ein kompletter Entladezyklus durchfahren werden.

Diese Prüfungen können durch vollständiges Freischalten der Leuchte durchgeführt werden.

Essais périodiques

Des tests périodiques doivent être effectués selon la norme EN50172:2004, clause 7.2.3 et 7.2.4.

Chaque mois, le driver fonctionne en mode d'urgence pendant 30 secondes.


Une fois par an, un cycle de décharge complète d'au moins 1 heure ou 3 heures (selon le produit installé) doit être effectuée. Les tests peuvent être effectués par une déconnexion complète du luminaire.

LED Units/LED-Typen/Unités LED

Manufacturer Hersteller Fabricant	Unit Typ Unité	Power Leistung Puissance	Duration Betriebsdauer Durée	Number of cells Anzahl der Akkus Nombre de cellules	Nominal voltage Nenn-Spannung Tension nominale	Luminous flux Lichtstrom Flux lumineux
Philips	Trustsight LED 40-80 mA 2,6 W T/F	2,6 W	3 h	2	7,2 V	300 lm

Installation

Test high voltage: max. 500 V
 Hochspannungstest: max. 500 V
 Contrôle à haute tension : max. 500 V

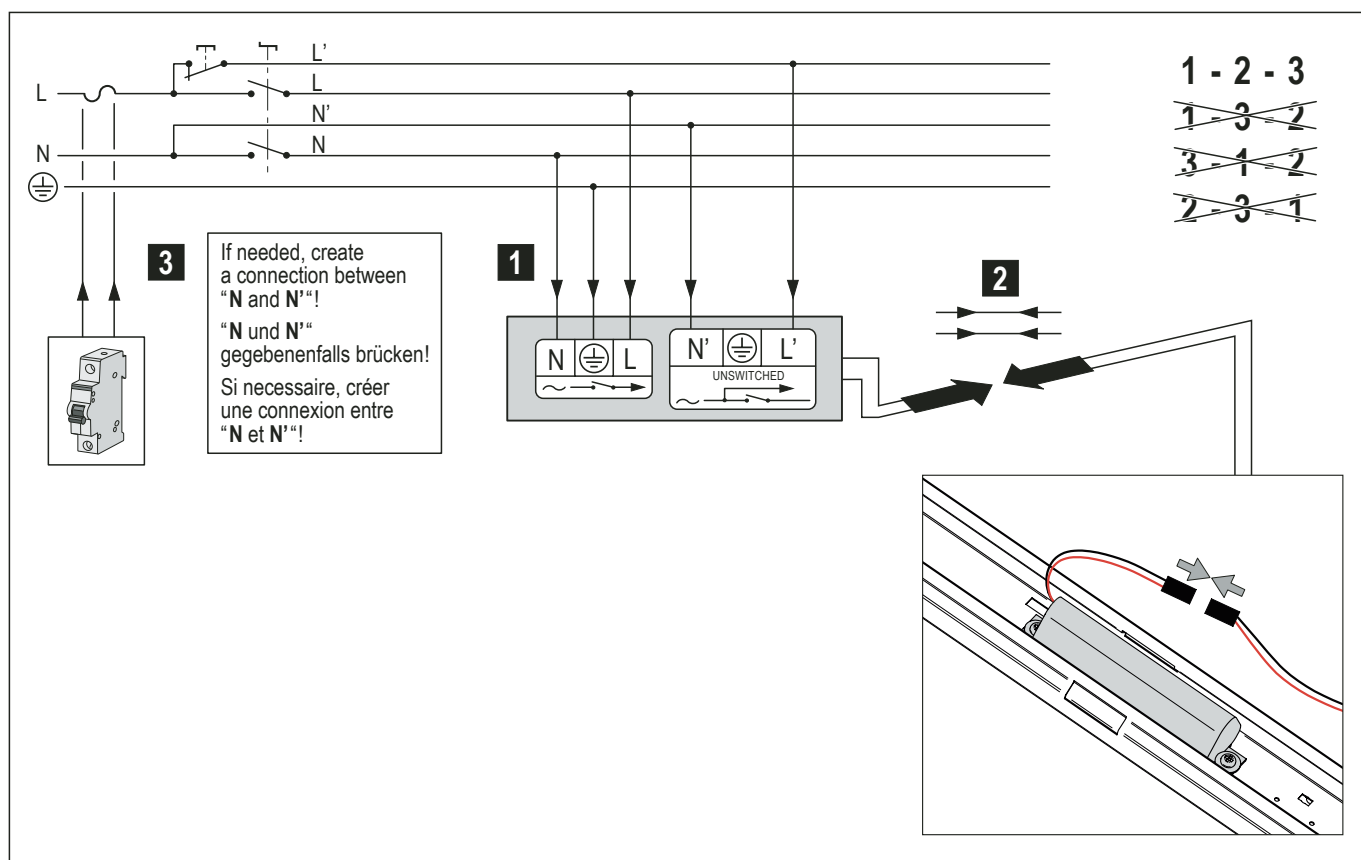

Function test/Funktionstest/Contrôle de fonctionnement

Charge time
 Aufladezeit
 Temps de charge



Test: min. 5 s

