BALDUR
SKADI - Spotlight
SKADI - Strahler

Installation Instructions · Montageanleitung · Notice de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies

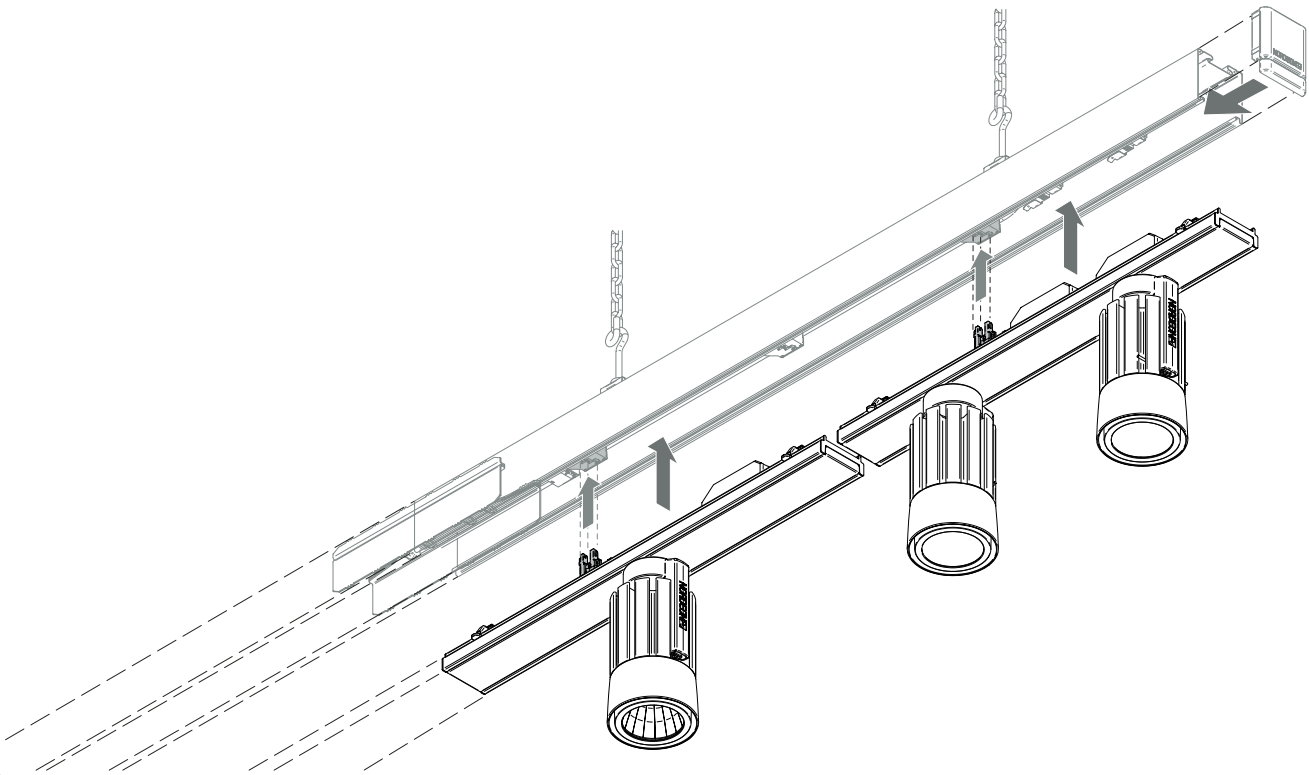



IP 20

BALDUR 1SK	BALDUR 2SK
2,0 kg	3,0 kg

Inrush Current: max. 5 A / 50 µs
Einschaltstrom: max. 5 A / 50 µs

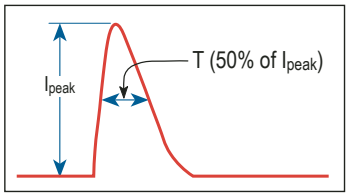

Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. 50
Max. Treiber MCB (16 A Typ-B): max. 50

Page 2/Seite 2

Table of circuit breaker
Tabelle Leitungsschutzschalter

General safety notes
Allgemeine Sicherheitshinweise

GB
- -Installation/maintenance only by skilled personnel.
- -During overhaul/maintenance only use original parts.
- -If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered the manufacturer.
- -The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.
- -Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.

D
- -Montage/Wartung nur durch Fachkräfte.
- -Bei Instandsetzung/Instandhaltung nur Originalteile verwenden.
- -Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.
- -Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.
- -Chemische Beständigkeit beachten. Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.

Nordeon GmbH
Rathenaustraße 2-6
D-31832 Springe
Germany
Phone +49(0)5041 75 0
www.nordeon.com

060.0906.360.00 07/14

Suspension brackets/Abhänger

Circuit breaker Leitungsschutzschalter Type/Typ	**Max. number of electrical units per phase**[1] **Max. Anzahl der Lichtträger pro Phase**[1]
B10	31
B16	50
C10	52
C16	85

[1] Attention: The maximum number of drivers can be different in ombination with other type of driver/ballasts.

[1] Achtung: Die maximale Anzahl der Treiber kann bei Kombination mit anderen Vorschaltgeräte differieren.

BALDUR
Trunking-System
Tragschienensystem
060.0906.341.00

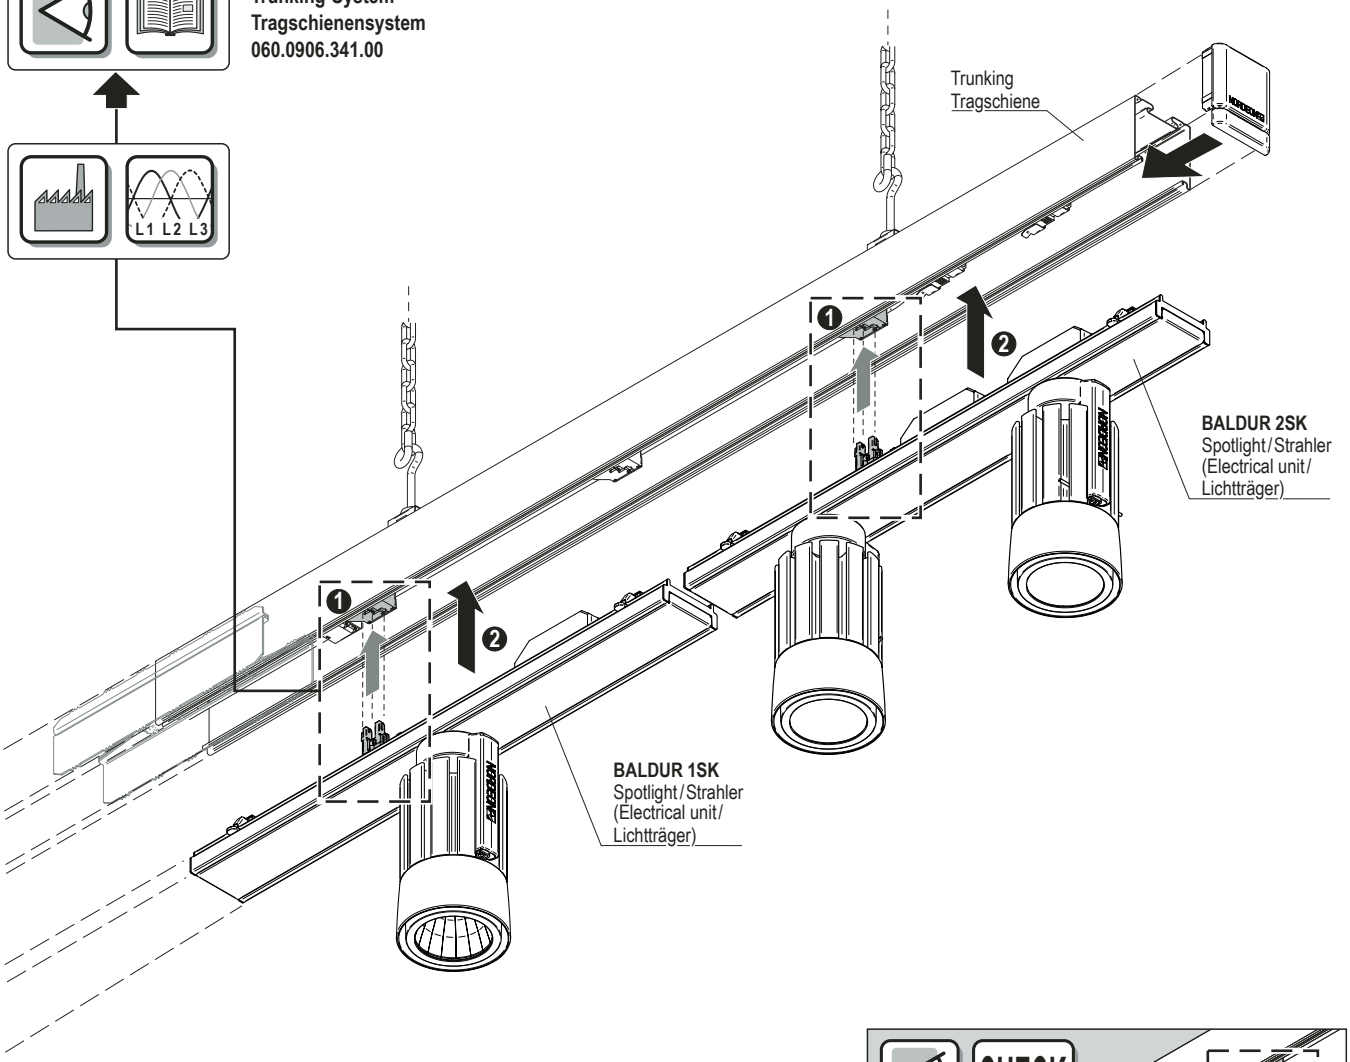

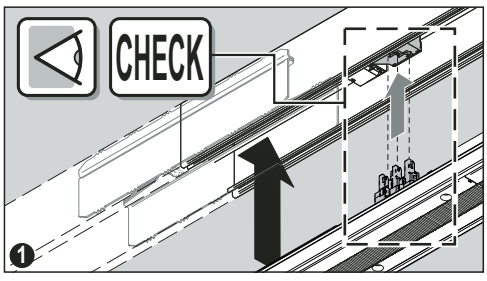








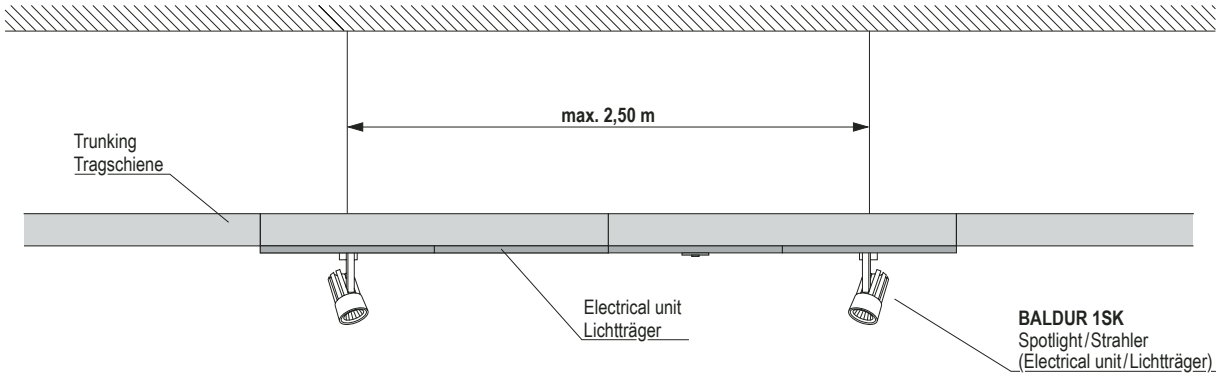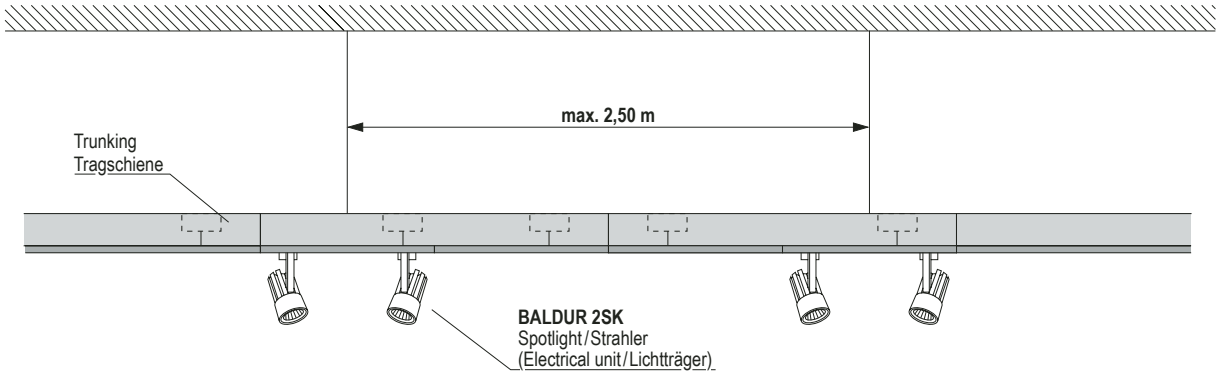
Mounting variants/Montagevarianten